

ООО "МиассЭнергоСтрой"

Подразделение Южноуральское

## ПАСПОРТ

воздушной линии ВЛ-0,4кВ фидер "1 (Школьная 1)" от КТП-4527

напряжение 0,4кВ

Дата составления паспорта « 11 » января 2021г.

Паспорт составил Начальник СЭРС Волков Е.А.

(должность, подпись, ФИО)



## I. Технические данные

Дата ввода в эксплуатацию	1956г.
Линия построена по проекту	
Организацией	
Общая длина линии	1,33 км
в т.ч. с совместной подвеской	км
Длина пролетов	
а) анкерного	км
б) промежуточного	35 км
Общая длина ВЛ	1,33 км
Район климатических условий	
а) по ветру	
б) по гололеду	

## II. Данные о проводах

№ п.п.	Наименование участка, отпайки, линии	Длина провода в км					
		Марка провода	Марка провода	Марка провода	Марка провода	Марка провода	Марка провода
		АС-35					
1	ф. "1" (Школьная 1)	3,18876					
Итого		3,18876					

### III. Данные об изоляторах, крючьях, штырях

Наименование	Изоляторы						
Тип	ТФ-20						
Общее кол-во на линии	273						
Наименование	Крючья						
Тип	КН-16						
Общее кол-во на линии	273						
Наименование	Штыри						
Тип							
Общее кол-во на линии							

#### IV. Данные о заземлении

[illegible]



## V. Данные по опорам

[illegible]

П – промежуточные  
К – концевые  
А – анкерные  
У – угловые

## VI. Данные по пересечениям

[illegible]


## VII. Сведения о ремонте, реконструкции и других работах на ВЛ

[illegible]



# Станция «Таянды»

Утверждаю:  
Технический директор  
ООО «МиассЭнергоСтрой»  
А.Б. Петров  
«01» 01 2021г

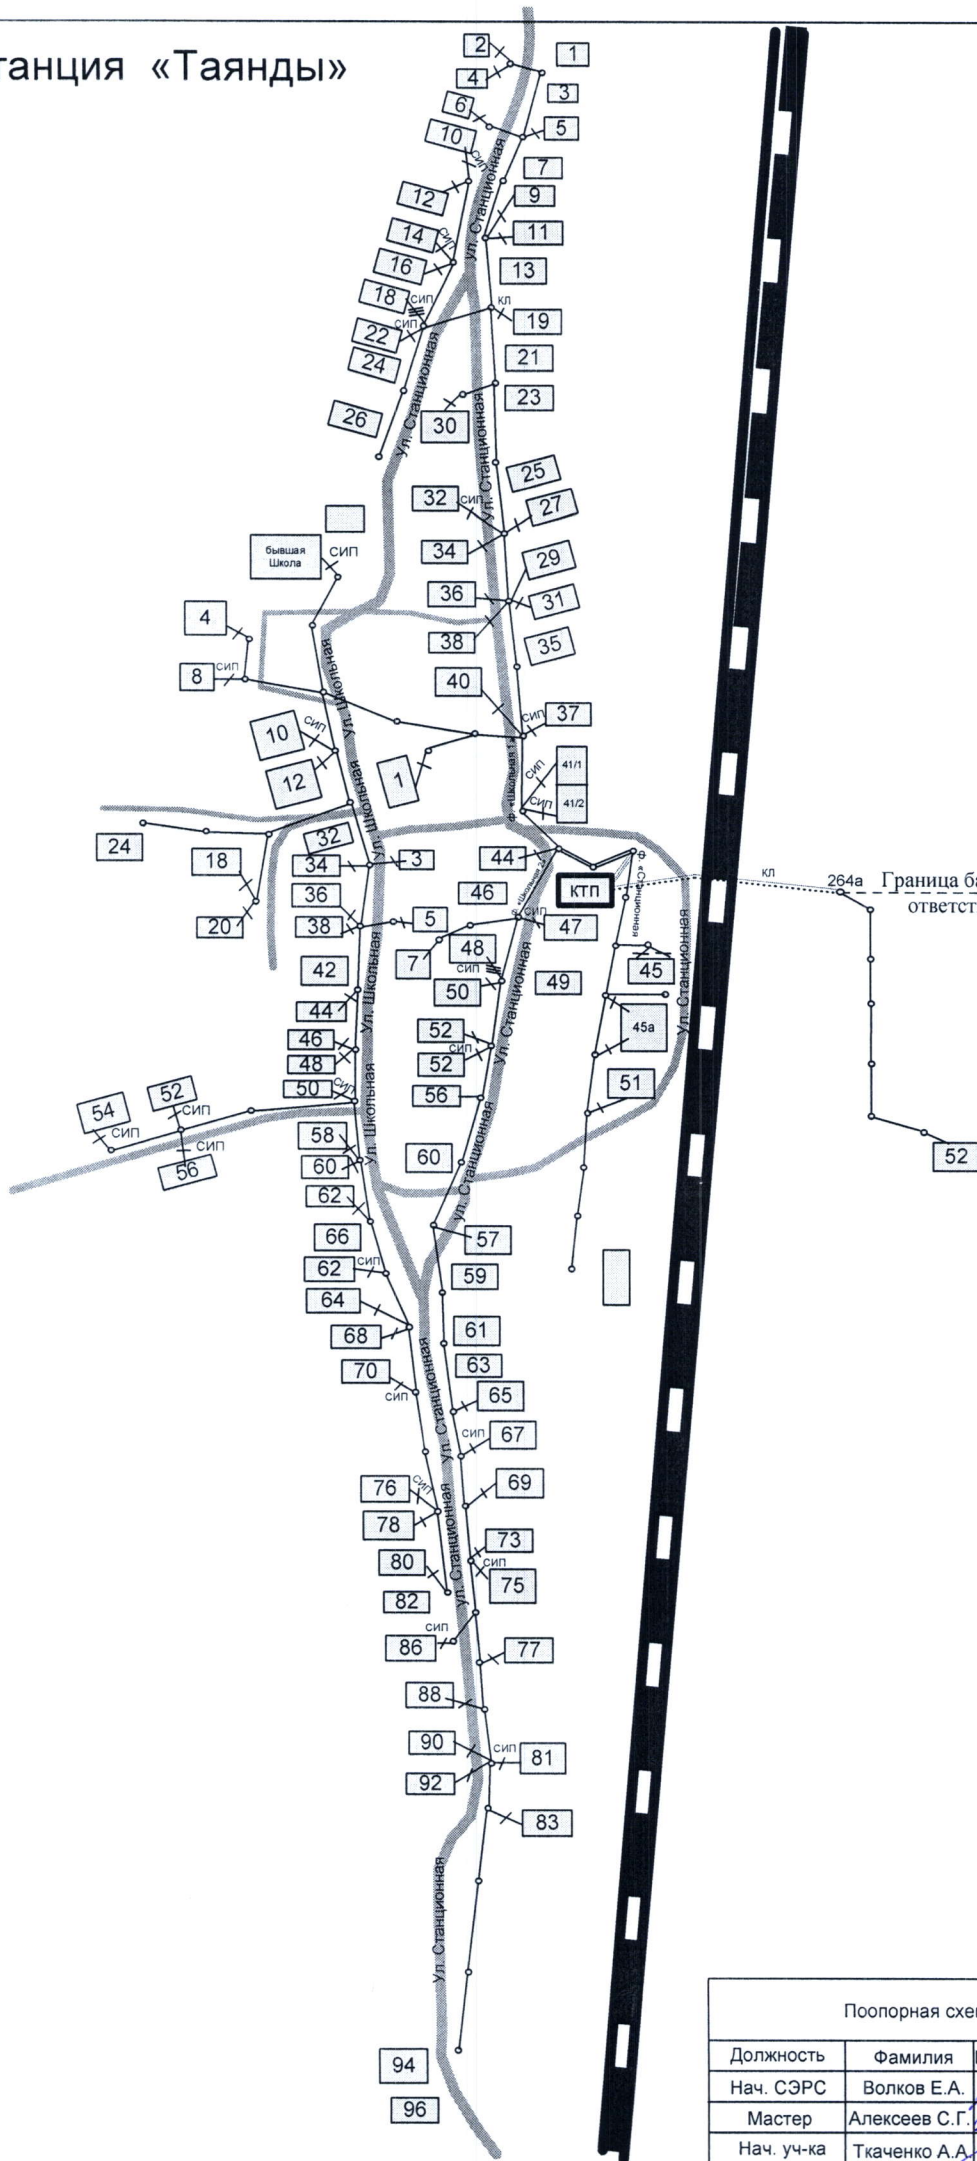

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ от КТП-4527, ст. Таянды

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Нач. СЭРС	Волков Е.А.		
Мастер	Алексеев С.Г.		
Нач. уч-ка	Ткаченко А.А.		

ООО «МЭС»